




PUDORYS 1.NP



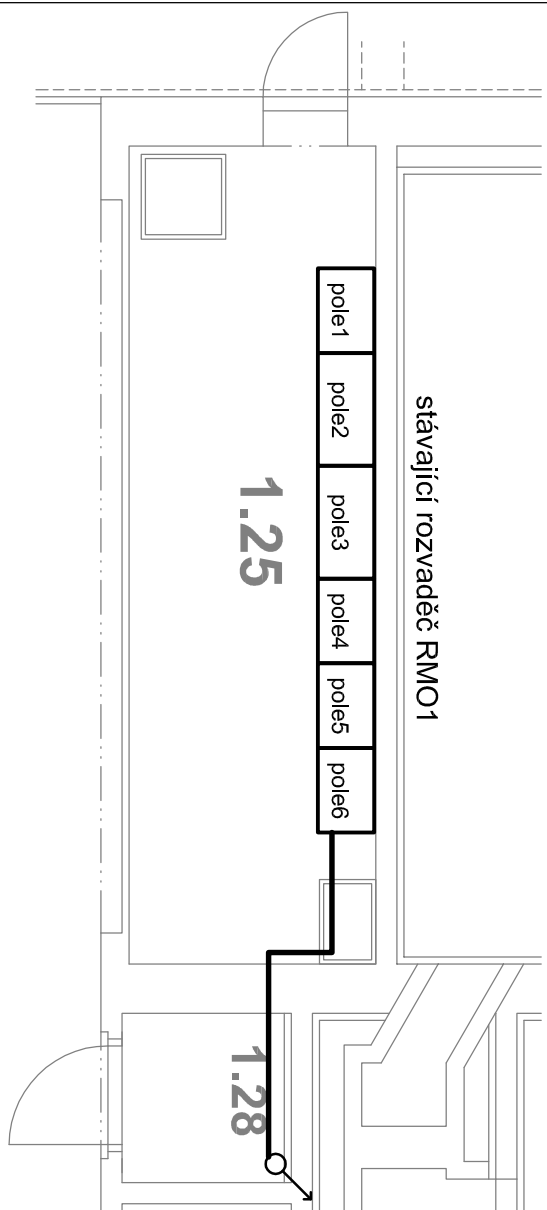


PUDORYS 15.NP

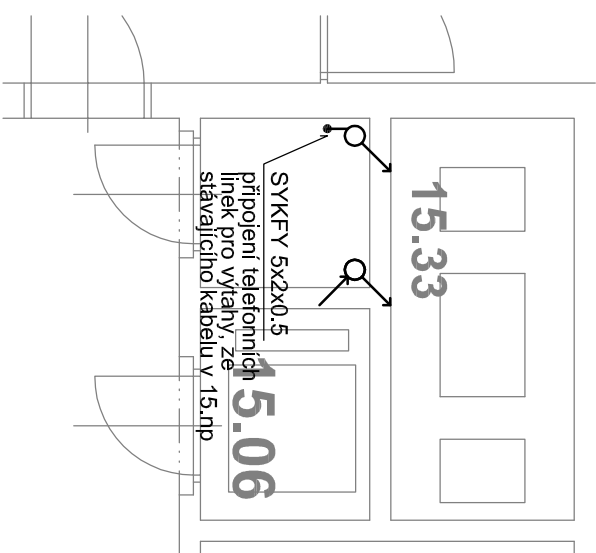

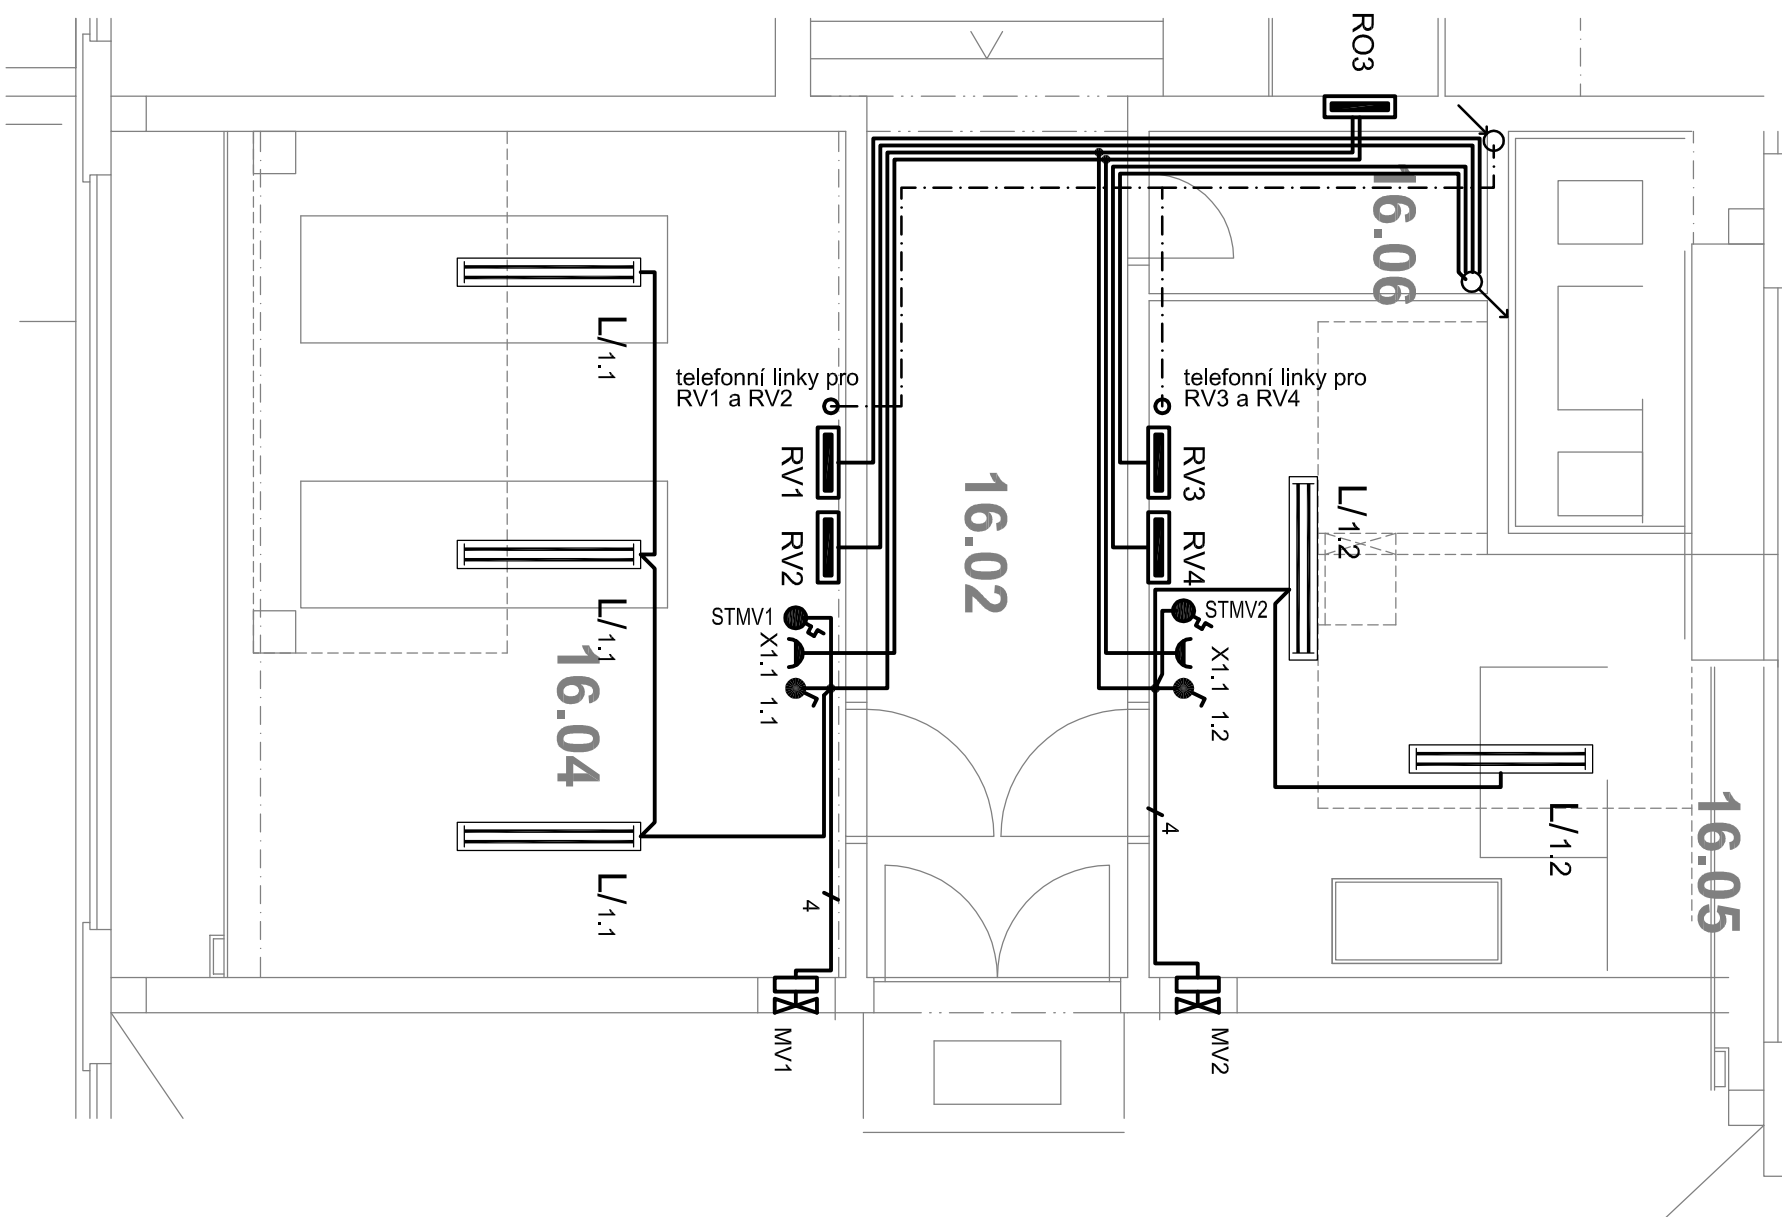PUDORYS 16.NP




**L/** zářivkové svítidlo 2x36W, IP66, montáž na povrch

-  spínac 230V/10A, IP44, řazení 1
-  zásuvka 230V/16 A, IP44
-  termostát prostorový, přepínací kontakt 10A, IP44, 5 až 40st.C

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN, stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
JE PROVEDENA OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY (PROSTŘEDKY ZAKLADNÍ  
OCHRANY A PROSTŘEDKY PRO OCHRANU PŘI PORUŠE)  
DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN EN 61140 ed.2

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
Ing. ŠAFÁŘ	Ing. ŠAFÁŘ	Ing. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : HRADEC KRÁLOVÉ	
Investor :	SPRÁVA VOJEVSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA	
Ačce :		
<b>REKONSTRUKCE INTERNÁTU V HRADCI KRÁLOVÉ</b> <b>HEVROVSKÉHO čp.1213</b>		
Objekt :	PS 01 VYTÁH/5.ETAPA REKONSTRUKCE/	
Obsah :	C.4.12 SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY	
<b>PŮBORISY A ÚPRAVY ROZVADĚČŮ</b>		

	
Vodislavova 29/1 566 01 Vsocké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz	
Spuštěn :	DVD
Datum :	06.02.01
Zak.číslo :	4027/10
Měřitko :	Průřih : C.4.122