


DETAIL INSTALAČNÍ ŠACHTY 2 ... V 2.NP

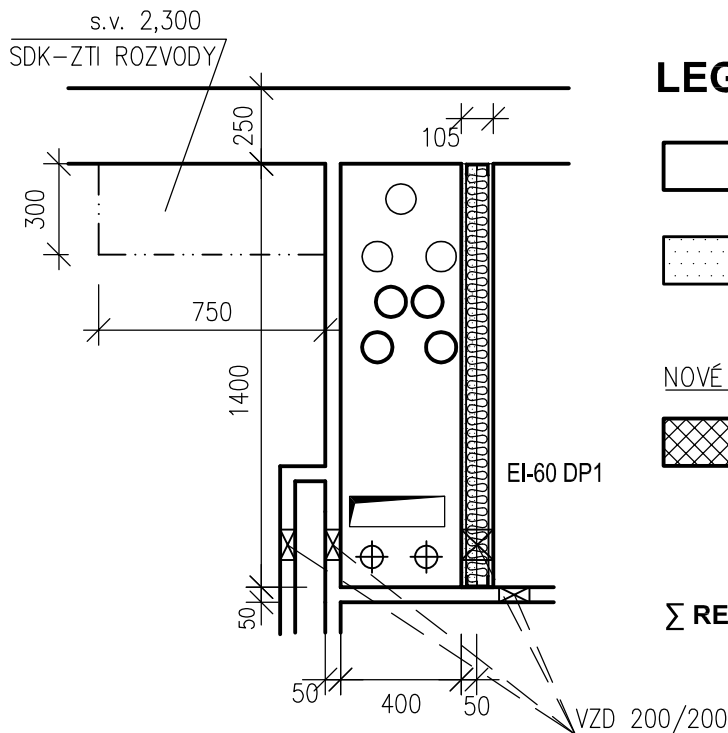

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE**
– Příčka tl.50mm z příčekovek, malta M50
- BOURACÍ PRÁCE**
– ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY TL.50mm
... VELIKOST JEDNOTLIVÝCH ŠACHET 0,95–1,95m
- NOVÉ KONSTRUKCE**
- SDK – tl. 105 mm**
– jednoduše opláštěná příčka, desky protipožární tl.15mm, tl. nosného profilu 75mm, tl. minerální izolace 50mm, požární odolnost EI 60, vzduchová neprůzvučnost $R_w=47dB$
– SDK v mokrých provozech bude impregnované

Σ REKONSTRUOVANÝCH ŠACHET V 2.NP = 9ks

POZNÁMKA:

- KÓTY ŠACHET, UMÍSTĚNÍ KER. OBKLADU viz. PŮDORYS 2.NP
- ROZMĚR A BAREVNÉ ŘEŠENÍ OBKLADU PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU STAVU
- VÝMALBA SDK PŘÍČKY A STÁVAJÍCÍCH KCÍ, KTERÉ BYLY POŠKOZENY ÚPRAVAMI
- SDK PODHLEDY – SCHÉMATICKÉ DETAILS viz. VÝPIS VÝROBKŮ
 - s.v. K PODHLEDU 2,30m, VNITŘNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA 250mm
 - UMÍSTĚNÍ A VELIKOST SDK PODHLEDŮ viz. PŮDORYS 2.NP
- JEDNOTLIVÉ PROSTUPY V ŠACHTÁCH JSOU OBETONOVÁNY
... PO REKONSTRUKCI SVISLÝCH ROZVODŮ, KDY OBETONOVÁNÍ BUDE PORUŠENO BUDE OPĚT DOPLNĚNO PROSTÝM BETONEM
- STÁVAJÍCÍ OTVORY PRO VZDUCHOTECHNIKU, KTERÉ NEBUDOU VYUŽITY BUDOU ZAZDĚNY (stávající otvory nejsou zakresleny, zazdění z pěnobetonových tvárníc 50/390/600mm)
- OTVORY PRO REVIZNÍ DVÍŘKA ZTI JSOU VYKÁZÁNY V ZTI
- stavební otvory nejsou zakresleny a velikost a počet bude shodné s výkazem v ZTI
- ZAKRESLENÉ SVISLÉ ROZVODY NEJSOU V MĚŘÍTKU, JSOU POUZE SCHÉMATICKÉ

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
TRUHLÁŘOVÁ, DiS.	Ing. FIŠER	Ing. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : HRADEC KRÁLOVÉ	
Investor : SPRÁVA VOJENSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA		
Akce : REKONSTRUKCE INTERNÁTU V HRADCI KRÁLOVÉ HEYROVSKÉHO čp.1213		
Objekt : SO 01 INTERNÁT /2.ETAPA REKONSTRUKCE/		
Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAIL INSTALAČNÍ ŠACHTY 2		
 BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz		
Stupeň :	DPS	
Datum :	3/2011	
Zak.číslo :	4027/10	
Měřítko :	Příloha : A.2.1.1.12.	
1:25		