



Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
02449-9-2015

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Burdová /973 204 179

V Praze dne 28.4.2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem: „**Oprava a nová instalace elektrické požární signalizace VUZ Ruzyně**“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 529235.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 4

Dotaz č. 4.1

Předpokládáme, že napájení všech sirén je přímo z ústředny z hlídaných výstupů, tak, jak to vyžaduje norma. Je ale nutné mít rozdělené sirénové výstupy po jednotlivých patrech? Nikde není uvedeno, jestli budou vyhlášovány úsekové poplachy po jednotlivých patrech nebo po jednotlivých budovách, nebo sumární poplach v celém objektu.

Odpověď č. 4.1

Je požadováno rozdělení sirénových linek po jednotlivých patrech.

Dotaz č. 4.2

V bodě 2.5. ZD požaduje Zadavatel vypracovat Návrh servisní smlouvy. Servis EPS má zahrnovat pravidelnou roční revizi včetně vyhotovení revizní zprávy a zkoušky činnosti a údržbu EPS v četnosti dle zákonných norem **případně další činnosti nezbytné k zajištění provozu EPS vyžadující zákonné normy a doporučení výrobce.**

V návaznosti na žlutě vyznačený text výše poukazujeme na existenci následujících zákonných norem, které mj. servisní činnosti EPS upravují:

a) Předpis č. 246/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

§ 7 Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení

(2) Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo prováděcí dokumentace.

(4) Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky¹³⁾ a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

§ 8 Elektrická požární signalizace

(1) U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednorozhodných kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to

a) jednou za měsíc u ústředí a doplňujících zařízení;

b) jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá, pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v prováděcí dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.

(2) Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné jednorozhodné kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

(3) Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.

B) Dle normy ČSN 34 2710: 2011 „Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace“ kap. 11 „Provoz“ provozovatel systému EPS musí v závislosti na rozsahu instalovaného systému jmenovat jednu nebo více osob odpovědných za zabezpečení následujících činností:

a) zajištění úvodní a trvalé shody provozovaného systému EPS s touto normou a s požadavky oprávněných institucí;

b) vypracování postupů týkajících se reakce na různé stupně poplachu, varování a jiných událostí indikovaných systémem EPS; tyto postupy musí být zpracovány do příslušných druhů dokumentace požární ochrany (např. požární evakuační plán, požární poplachové směrnice atd.);

c) školení trvalé obsluhy hlavní ústředny systému EPS;

d) udržování systému EPS v provozuschopném stavu;

e) zajištění, aby žádné překážky nebránily pohybu produktů hoření směrem k hlásičům požáru;

f) zajištění volného přístupu k tlačítkovým hlásičům;

g) prevence pláných poplachů vyvolaných vlastním provozem uvnitř střeženého objektu či prostoru; jedná se zejména o opatření zaměřená k zamezení aktivace hlásičů požáru při obrábění, svařování, řezání, kouření, topení, vaření, vypouštění spalín atd.;

h) zajištění vhodného režimu provozu systému EPS, pokud se vyskytnou jakékoliv významné změny při užívání nebo při výstavbě objektu;

i) vedení provozní knihy EPS a zapisování všech důležitých událostí, které se týkají systému EPS;

j) zajištění provádění údržby a servisu EPS ve stanovených časových intervalech;

k) zajištění servisu systému po vzniku poruchy, požáru nebo jiné události, která může podstatně ovlivnit systém.

Jména odpovědných osob musí být uvedena v provozní knize EPS a udržována vždy aktuálním stavu. Pokud osoba spravující část objektu nejmenuje osobu odpovědnou za provoz systému EPS, potom je sama považována za odpovědnou osobu.

Některé činnosti spojené s provozováním systému mohou být smluvně převedeny na jinou organizaci (jako je montážní nebo servisní organizace).

Vzhledem k tomu, že pro stanovení ceny v Návrhu servisní smlouvy je klíčové znát rozsah a četnost jednotlivých servisních činností nezbytných k zajištění provozu EPS, prosíme Zadavatele o taxativní výčet činností, které by měla servisní smlouva obsahovat.

Odpověď č. 4.2

V rámci záručního servisu nové EPS požadujeme provádět práce dle předpisu č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci):

1. Dle § 7 Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení – provádět kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení jednou ročně, pokud výrobce systému EPS, které bude součástí nabídky, nestanoví lhůty kratší.

2. Dle § 8 písm. b) - provádět zkoušku činnosti elektrické požární signalizace při provozu u samočinných hlásičů požárů a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá, jednou za půl roku, pokud v průvodní dokumentaci výrobce EPS, která bude součástí nabídky, nestanoví lhůty kratší. To znamená jednou v každém roce – druhá zkouška v roce bude nahrazena kontrolou provozuschopnosti dle bodu 1. (dle §7).
3. Dle § 8 písm. a) provádět zkoušku činnosti elektrické požární signalizace při provozu jednou za měsíc u ústředny a doplňujících zařízení. To znamená 10 x v každém roce – další jedna měsíční zkouška v roce bude nahrazena zkouškou dle bodu 2. (dle § 8 písm. b) a další jedna zkouška v roce bude nahrazena kontrolou provozuschopnosti dle bodu 1. (dle § 7).

(pozn. Pokud výrobce nabízeného systému EPS bude požadovat lhůty kratší, než je uvedeno výše, četnost provádění prací dle výše uvedených bodů 1., 2. a 3. bude přizpůsobena tak, aby byly veškeré činnosti v souladu s výše uvedeným předpisem č. 246/2001 Sb. a jednotlivé činnosti nebyly zdvojeny v jednom termínu.)

Dále požadujeme zajištění plnění činností dle normy ČSN 34 2710: 2011 „Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace“ kap. 11 bod a/, b/, c/, d/, j/ a k/.

Dotaz č. 4.3

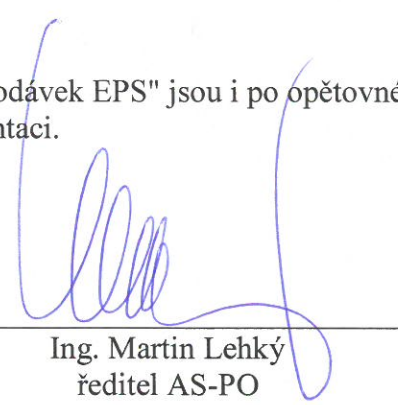
Žádám o upřesnění počtu hlásičů a sirén. Přestože byl vydán nový "Soupis stavebních prací a dodávek EPS", stále nesedí počty hlásičů a sirén s blokovým schématem.

V blokovém schématu je 697 sirén na 27 sirénových linkách a celkem 1688 hlásičů.

V "Soupisu stavebních prací a dodávek EPS" je uvedeno 745 sirén a celkem 1638 hlásičů.

Odpověď č. 4.3

Počty sirén a hlásičů uvedené v "Soupisu stavebních prací a dodávek EPS" jsou i po opětovné kontrole projektantem platné a odpovídají výkresové dokumentaci.


Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1586/1 160 00 Praha 6
IČO: 60450590